


# ご存知ですか？

ひかり けいほう そうち

## 光警報装置

光警報装置（火災用）が設置されている事を示す  
ピクトグラム（図記号）が新しくできました。

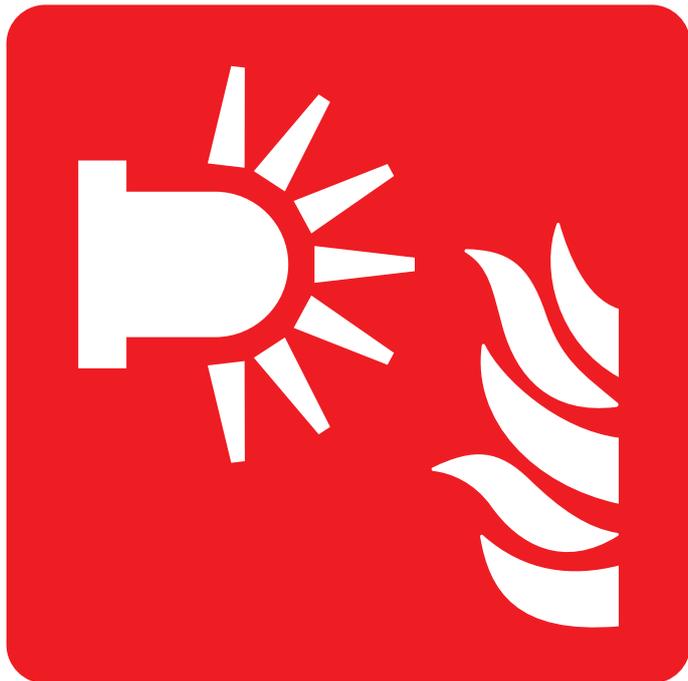

A4サイズ時 約9cm×9cm 原寸大

「光警報装置の設置に係るガイドラインの策定について」（平成28年9月6日付け消防予第264号）により光警報装置設置のガイドラインが示されていますが、令和6年8月20日に日本産業規格JIS Z 8210に光警報装置（火災用）図記号がまとめられたことを踏まえ、「光警報装置の設置に係るガイドラインの改定について」（令和7年1月30日付け消防予第30号）により、光警報装置の標識について追記、改定されました。

### 光警報って？

主に聴覚障がい者や高齢者の方のために  
「**光の点滅**」で**火災**を知らせる装置です。



【設置場所の例】  
トイレ

ピクトグラム  
設置例



光警報装置（火災用）  
Fire alarm flashing light  
火災発生の際に光が点滅します。  
Light flashes in case of fire.

光警報装置  
天井設置例



一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページより



光警報装置の  
くわしい説明は  
こちらから→



## 光警報装置の標識について

防火対象物の利用者に光警報装置が設置されていることを周知するため、光警報装置ピクトグラムを設置することが望ましいとされています。


設置については以下の留意点の記載があります。

- (1) 光警報装置ピクトグラムの大きさは、9 cm角以上とすること。
- (2) 建物の出入口や設置室の扉など、利用者に周知しやすい場所に設置すること。
- (3) 床面からの高さは見やすい位置とすること。
- (4) 光警報装置ピクトグラムに加えて、日本語及び英語の説明文を併記すること。(※記載例参照)
- (5) 緊急地震速報を受信した際に、光警報装置が点滅するように設置している場合には、その旨を併記すること。

なお、緊急地震速報利用者協議会のホームページにある諸手続きにより「緊急地震速報ピクトグラム」の利用も可能。

### ※記載例

- この場所には、光の点滅で火災を警報する光警報装置が設置されています。
- Fire alarm system with flashing light is installed in this building
- 火災の発生の際に光が点滅します。
- Light flashes in case of fire

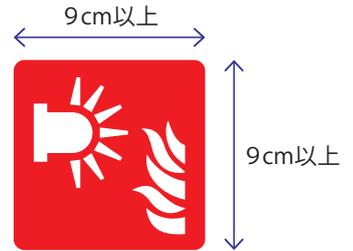

## ピクトグラム設置例



図1. 建物の入口設置例

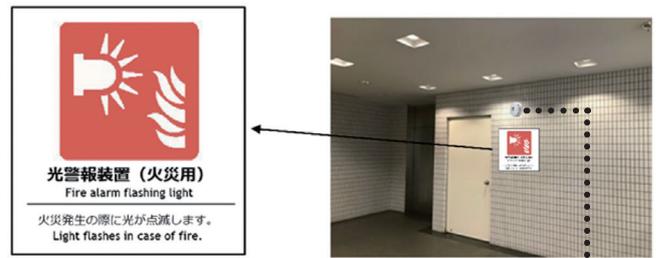


図2. 設置場所付近



光警報装置

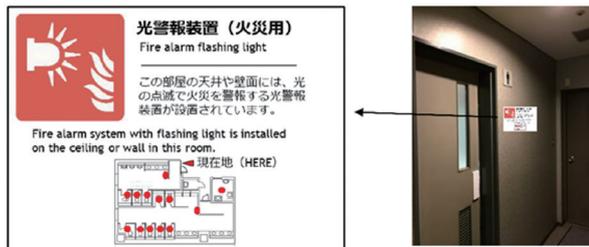


図3. 設置部屋入口付近

光警報装置ピクトグラムの設置は  
建築工事(サイン工事)となります。

光警報装置は、聴覚障がい者の近傍に火災の発生を知らせることができる人がいないことが想定される場所や、従業員等による避難誘導等が期待できない場所等への設置をおすすめします。

### お問い合わせ先

光警報装置の設置や維持管理(点検)については…

光警報装置ピクトグラムを用いた標識の製作については…



一般社団法人  
日本火災報知機工業会



一般社団法人  
日本消防標識工業会

〒110-0016 東京都台東区台東4-17-1  
偕楽ビル(新台東)

電話：03-3831-4318・FAX：03-3831-4365



〒350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木335-3  
TOP狭山1-505号

電話：04-2968-7237・FAX：04-2968-7238

